

SIAMP


Monaco



PACK BASIA

Disponible septembre 2007

Bâtichasse 535 M

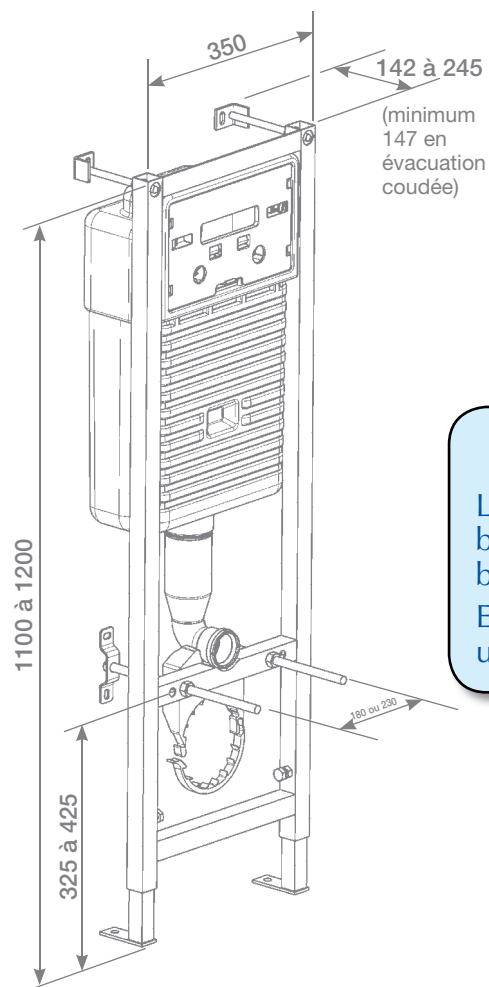

Structure

Conçue pour une fixation au sol (2 points) et au mur (6 points) elle permet l'installation d'un wc suspendu fixé à une cloison porteuse.

Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et est recouverte d'une peinture époxy anti-corrosion.

Pieds et réglages

Les pieds sont composés d'une platine en acier bichromaté (100 x 30 x 8 mm) et de deux tubes acier bichromaté électro-soudé (25 x 25 x 2 mm).


En couissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 100 mm.

Fixations

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 2 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage.

La fixation au sol et au mur est assurée par huit chevilles et tire-fond de haute qualité.

La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm et 2 pattes murales solidarisées à la structure.

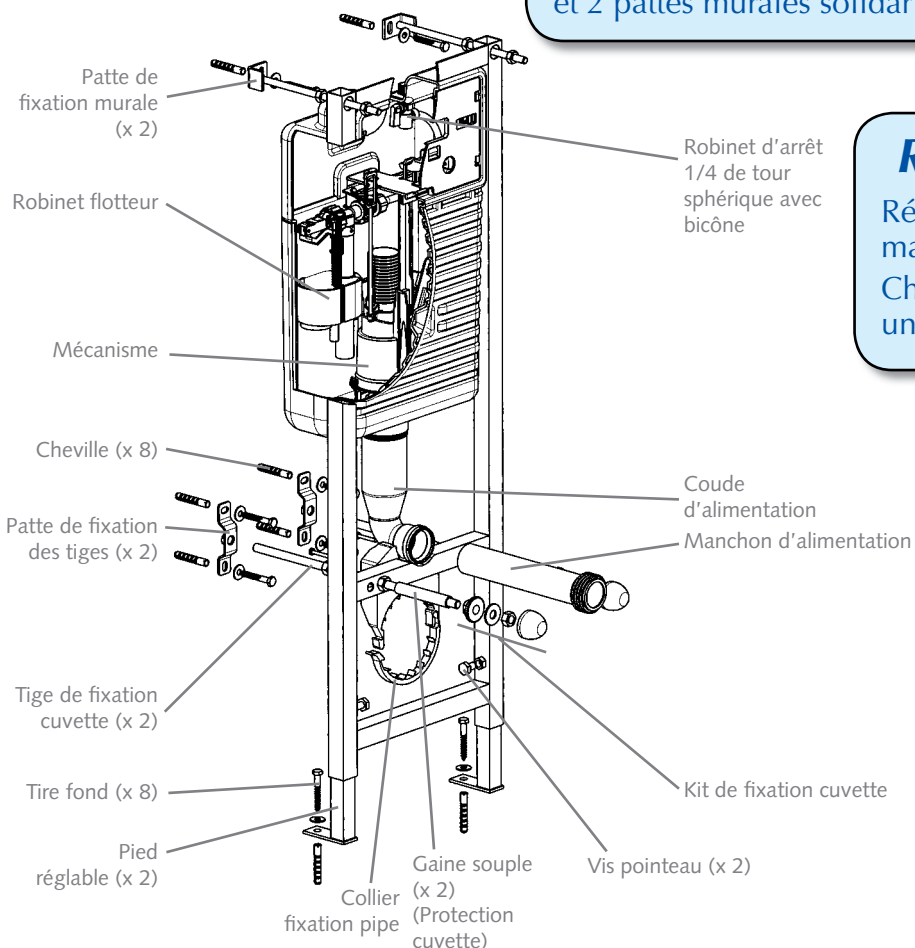

Réservoir

Réalisé en PEHD, il a une capacité maximum de 6 litres.

Chaque réservoir est testé unitairement en usine.


Équipement du réservoir

Composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP.

Ces produits sont NF et ont donc subi le test des 200 000 manoeuvres.

Cet équipement a été choisi par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre équipement.

Type d'installation

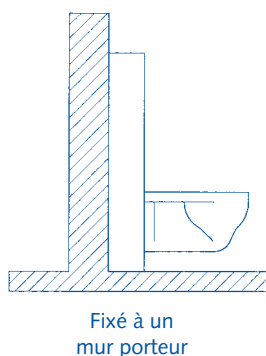

Raccordement en eau du réservoir

Il se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir.

L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, réticulé, PVC, flexible, etc), le robinet d'arrêt étant équipé d'un bicône.

Alimentation de la cuvette

Le coude est réalisé en PEHD, garantissant sa robustesse.

L'étanchéité est assurée au départ du réservoir par deux joints toriques et sur le manchon d'alimentation, côté coude par un joint à lèvre et côté cuvette par un joint multi-lèvres.

Maintenance

En fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir nécessité de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir.

La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir du réservoir.

Evacuation de la cuvette

Le kit d'évacuation est composé d'un manchon et d'une pipe coudée réalisés en PEHD.

L'étanchéité de la pipe sur le manchon et du manchon sur la cuvette est assurée par des joints en EPDM faciles à changer si nécessaire.


La fixation de la pipe sur le bâti est simplifiée grâce à un collier clipsable.

NB : il existe en option un kit d'évacuation droit.

Plaque de commande



Double volume

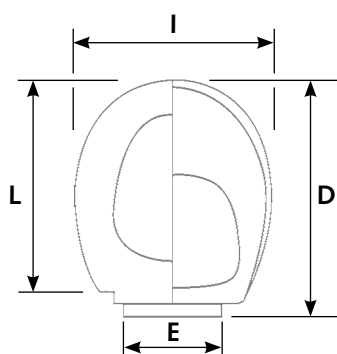


Dimensions :

- Largeur (I) 375 mm
- Longueur (L) 445 mm
- Réglages charnières :
- Entraxe (E) 133 à 175 mm
- Réglage Avant/Arrière (D) +/- 15 mm
- Ouverture : 98°

Poids : 900 gr

Vissage rapide



Cuvette

