

Bâti-Chasse Mural Complet BCM 535

BCM 535



DESCRIPTIF

• Structure :

Conçue pour une fixation au sol (2 points) et sur mur porteur (6 points), permet l'installation d'un wc suspendu fixé à une cloison porteuse. Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et recouverte d'une peinture époxy.

• Pieds et réglages :

Pieds composés d'une platine en acier bichromaté (100 x 30 x 8 mm) et de deux tubes acier bichromaté électro-soudé (25 x 25 x 2 mm). En coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 100 mm.

• Fixations :

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 2 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre par simple serrage. La fixation au sol et au mur est assurée par huit chevilles et tire-fond de haute qualité.

La fixation de la cuvette se fait par deux tiges filetées de 12 mm et 2 pattes murales solidarisées à la structure.

• Réservoir :

Réalisé en PEHD, il a une capacité maximum de 6 litres. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

• Équipement du réservoir :

Composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP. Ces composants certifiés NF ont subi le test des 200 000 manoeuvres. Ces équipements ont été choisis par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre besoin.

• Raccordement en eau du réservoir :

Se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir. L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, réticulé, PVC, flexible, etc). Le robinet d'arrêt a une sortie en 3/8^{ème} (12/17) mâle et est fourni avec un bico pour tubes en cuivre diamètre 10 mm.

• Alimentation de la cuvette :



Le coude d'alimentation est réalisé en PEHD, garantissant sa robustesse. L'étanchéité est assurée au culot du réservoir par deux joints toriques et côté manchon d'alimentation par un joint à lèvres. Le manchon d'alimentation est connecté à la cuvette par un joint multi-lèvres.

• Évacuation de la cuvette :

Le kit d'évacuation est composé d'un manchon et d'une pipe coudée. Réalisés en PEHD. L'étanchéité de la pipe sur le manchon et du manchon sur la cuvette est assurée par des joints en EPDM, faciles à changer si nécessaire. La fixation de la pipe sur le bâti est simplifiée grâce à un collier clipsable. NB : il existe en option un kit d'évacuation droit.

• Maintenance :

En fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut être nécessaire de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir. La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir.

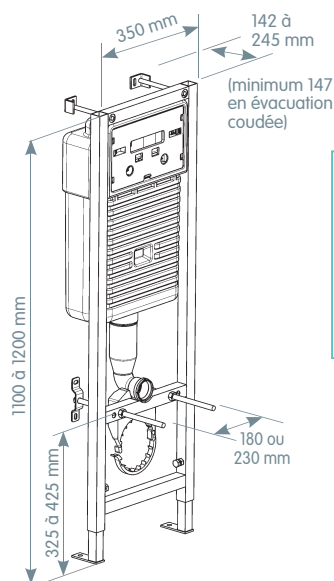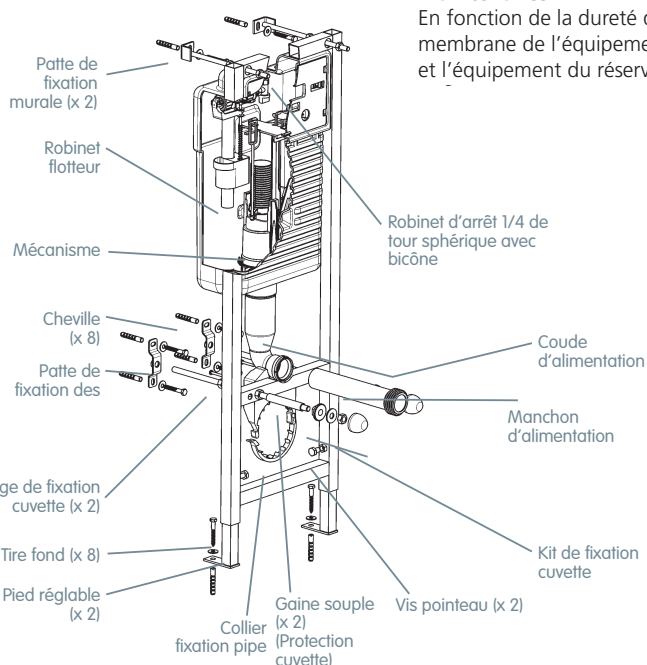

Plaque de commande
Double Volume



Retrouvez toute notre
documentation sur siamp.com

SIAMP
Monaco