

АРМАТУРА СПУСКНАЯ И НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ

Универсальная с двойным кнопочным пуском воды BRIO 573



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная и наполнительная (далее Арматура) для бачков унитаза.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления Арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с Арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации

3.2 Сертификат соответствия № РОСС

МС.АГ99.Н07043.Выдан органом по

сертификации

(рег. № РОСС RU.0001.11АГ99).

Срок действия с 12.04.2016 по 11.04.2019

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект поставки арматуры входят:

- | | |
|---|----|
| - арматура спускная, комплект | -1 |
| - арматура наполнительная, комплект | -1 |
| - паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, экз. | -1 |
| - пакет полиэтиленовый, шт. | -1 |
| - крепеж бачка к унитазу, комплект | -1 |
| - уплотнительная прокладка между бачком и унитазом, шт. | -1 |

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ.

I - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

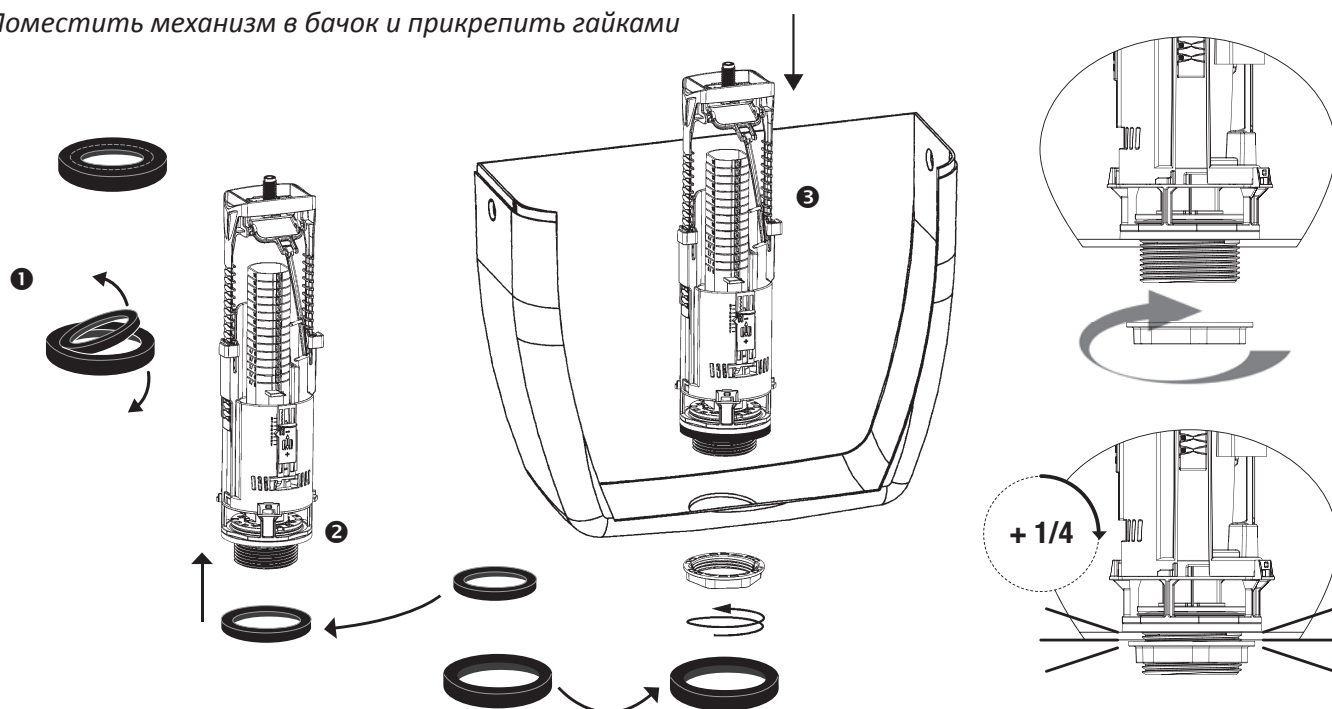


Запрещается
использование герметика




II - НАСТРОЙКИ

BRIO 755

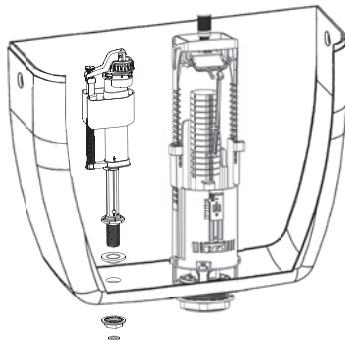


R24

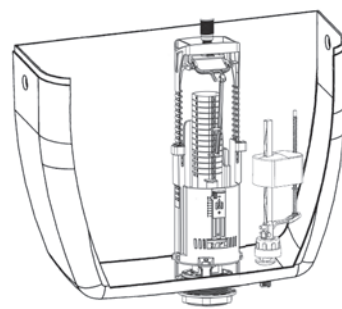

III - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- ❶ Установить крышку
- ❷ Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

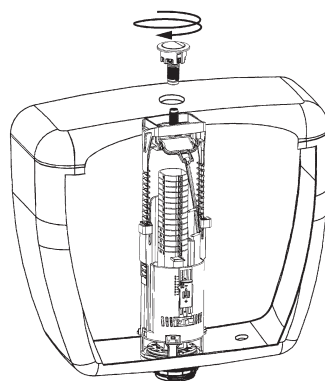

РЕМОНТ КЛАПАНА НАПОЛНИТЕЛЬНОГО

ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения Арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69
- Арматуру следует хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


- Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации

через розничную сеть)

- При давлении воды в системе холодного водоснабжения менее 0,05МПа предприятие не гарантирует работу клапана наполнительного. Качество воды в системе должно соответствовать ГОСТ Р 512232-98, ГОСТ 2874-82

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Качество продукции обеспечено Сертификатом соответствия № РОСС МС.АГ99.Н 07043

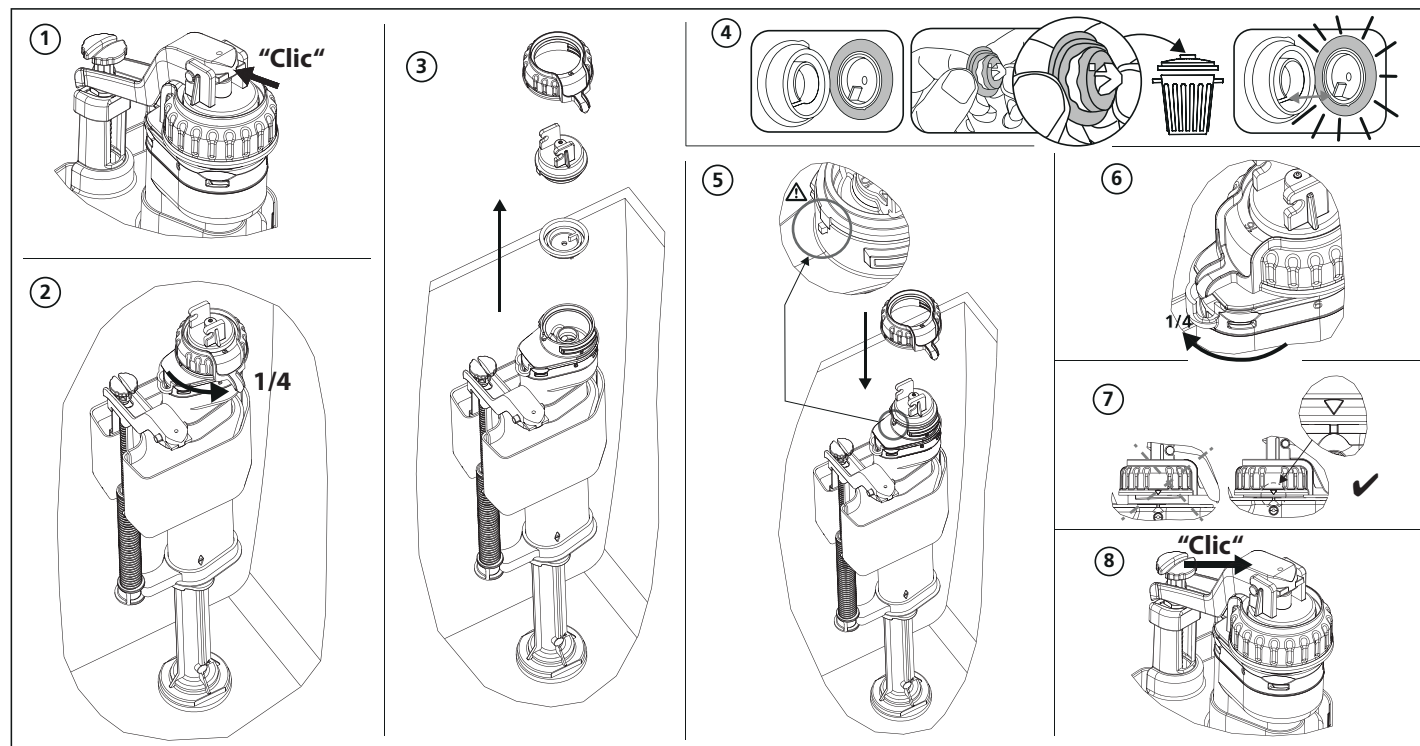

Ref. 50 8160 00A

SIAMP

Головной офис: СИАМП-СЕДАП
4, Набережная Антуана 1-го
В.Р. 219 МС - 98007 МОНАКО
Тел. +377 93 15 53 00 - ФАКС +377 92 05 71 04

Импортёр в России: ООО «СИАМП»
105005, Москва, Посланников переулок, д. 9, стр. 3
Тел.: (495) 401-95-86
e-mail: contact@siamp.com